


SACADIA

Sistema de Auto-auditoría de Calidad de Diálisis

¿Cómo interpretar el gráfico?

Los gráficos de percentiles nos permiten evaluar el rendimiento de los centros, así como también nos permiten realizar comparaciones entre ellos.

Figura 1: Percentiles de porcentaje de pacientes por centro que cumplen con el requerimiento de Hemoglobina. Período: Agosto de 2009 - Junio 2014

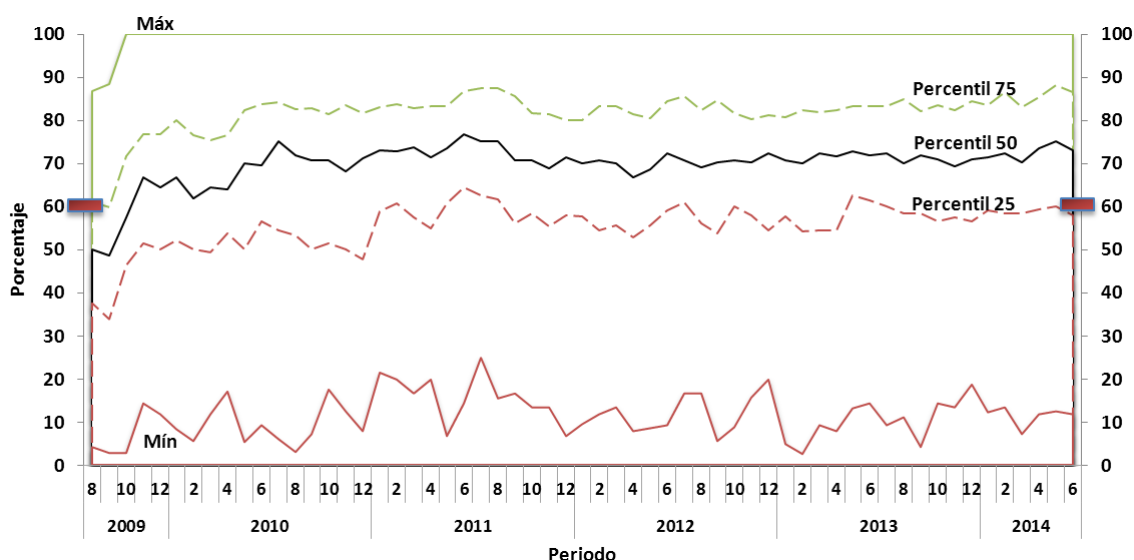


El nivel deseado es representado en cada gráfico con el símbolo:

La línea **Min** representa al centro que obtuvo el menor porcentaje de pacientes que cumple con los requerimientos en cada período evaluado.

La línea del **Percentil 25** delimita al 25% de los centros con menor rendimiento. Por ejemplo, para un período en particular, supóngase enero de 2011, podríamos decir que en el centro de peor rendimiento sólo el 22% de pacientes cumplen con los requerimientos de hemoglobina (línea Min).

Para dicho mes, se tuvieron en cuenta 115 centros, por lo que la línea del percentil 25 indica que 29 centros (25%) tuvieron entre un 22% y un 58% de pacientes que cumplieron con los requerimientos de hemoglobina.

Figura 2: Percentiles de porcentaje de pacientes por centro que cumplen con el requerimiento de Hemoglobina. Período: Agosto de 2009 - Julio 2014

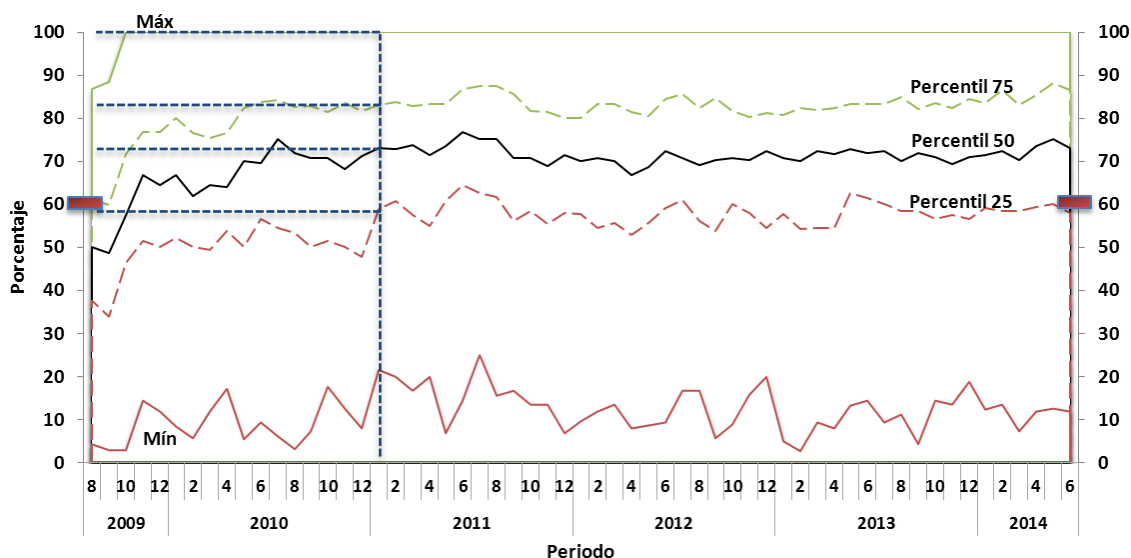

La línea del **Percentil 50** indica el porcentaje de pacientes que cumplen con el requerimiento en el 50% de los centros. En este caso, para el período enero 2011, la línea indica que el percentil 50 es del 70%, lo que significa que la mitad de los centros evaluados tienen menos del 70% de sus pacientes cumpliendo con el requerimiento de hemoglobina, y la otra mitad de los centros reporta un porcentaje de pacientes que cumplen con el requerimiento superior al 70%.

La línea del **Percentil 75** delimita al 25% de los centros con mayor porcentaje de cumplimiento del requerimiento y la línea **Máx** representa el máximo porcentaje de pacientes que cumplen con el requerimiento en cada período.

Volviendo al período ejemplificado, enero de 2011, se observa que el máximo es 100%, indicando que al menos uno de los centros reportó que el 100% de sus pacientes cumple con el requerimiento de hemoglobina.


Además, hay 29 centros (25%) entre la línea del percentil 75 y la línea del máximo, lo que indica que en esos centros el porcentaje de pacientes que cumplieron con el requerimiento de hemoglobina estuvo entre el 85% y el 100%.

Este tipo de gráficos es muy informativo debido a que nos da una idea de la distribución de los centros en cuanto al porcentaje de pacientes que cumplen con los requerimientos. Esto es importante particularmente al analizar el nivel deseado para cada indicador. A medida que todas las líneas van aumentando su valor, nos indica una mejora global en todos los centros, lo cual no podría ser observado si sólo se grafican los promedios de cada centro.

En este gráfico de hemoglobina se puede observar que en el último mes de seguimiento, la línea del percentil 25 llega al nivel deseado de 60%, lo cual indica que el 75% de los centros están cumpliendo con el requerimiento establecido para este indicador.

Para poder evaluar de manera individual a cada uno de los centros, es posible graficar en la figura de cada indicador, el comportamiento de cada centro, de manera tal de obtener su posición relativa a los demás centros. La figura 3 ejemplifica la vista gráfica que se obtendría al proceder de esta manera.

Figura 3: Percentiles de porcentaje de pacientes por centro que cumplen con el requerimiento de Hemoglobina global, y para el centro X. Período: Agosto de 2009 - Julio 2014.

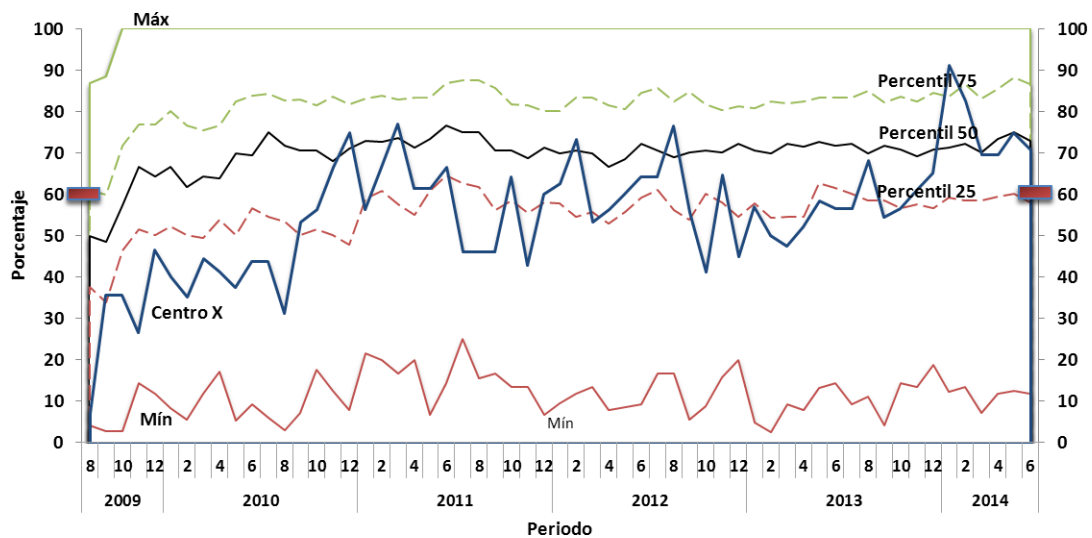



¿Cómo utilizar la herramienta?

La vista individual de cada centro puede obtenerse mediante la herramienta de autogestión, accesible desde el sitio web de CADRA (<https://www.cadradialisis.org.ar>)

Al acceder, se visualizará en la esquina superior derecha un botón de acceso a la consulta de los centros del sistema SACADIA, a través del cual se accederá a un cuadro de diálogo que solicitará el número de centro y la contraseña correspondiente. Cabe destacar, que este identificador de centro, así como su contraseña de acceso son únicos para cada centro y aseguran el anonimato de los mismos.

The screenshot shows the CADRA website interface. At the top, there is a header with the CADRA logo and name, contact information (011 - 4375 6282 | info@cadradialisis.org.ar), and a navigation menu. A red button labeled 'Acceso Centros Sistema SACADIA' is circled in blue. Below the navigation menu, the 'Observatorio' section is visible, featuring a title 'Observatorio de Enfermedad Renal Crónica' and a description of the program. To the right of the description are three red buttons: 'Publicaciones. Dirección de Calidad.', 'Salud Renal', and 'Aportes desde la Transdisciplina'.

Acceso Centros Sistema SACADIA

Ingrese a continuación su número de centro y su contraseña para ver los indicadores

Centro

002

Código

xxxxxxxx

Submit

Never submit passwords through Google Forms

Centro


Gracias por utilizar la herramienta. Haga click en el enlace para ver sus indicadores:
<https://sites.google.com/site/ciicrosario/home/i/hb>

This form was created using Google Forms.
[Create your own](#)

Google Forms



Una vez que se ha accedido, el sistema mostrará de manera conjunta los gráficos de percentiles globales de los seis indicadores, sobre los que se adicionará la serie correspondiente al comportamiento individual del centro consultado. Se mostrará además un cuadro con el resumen de cumplimiento de los indicadores por parte del centro consultado, sumalizando el porcentaje logrado del puntaje total del módulo.

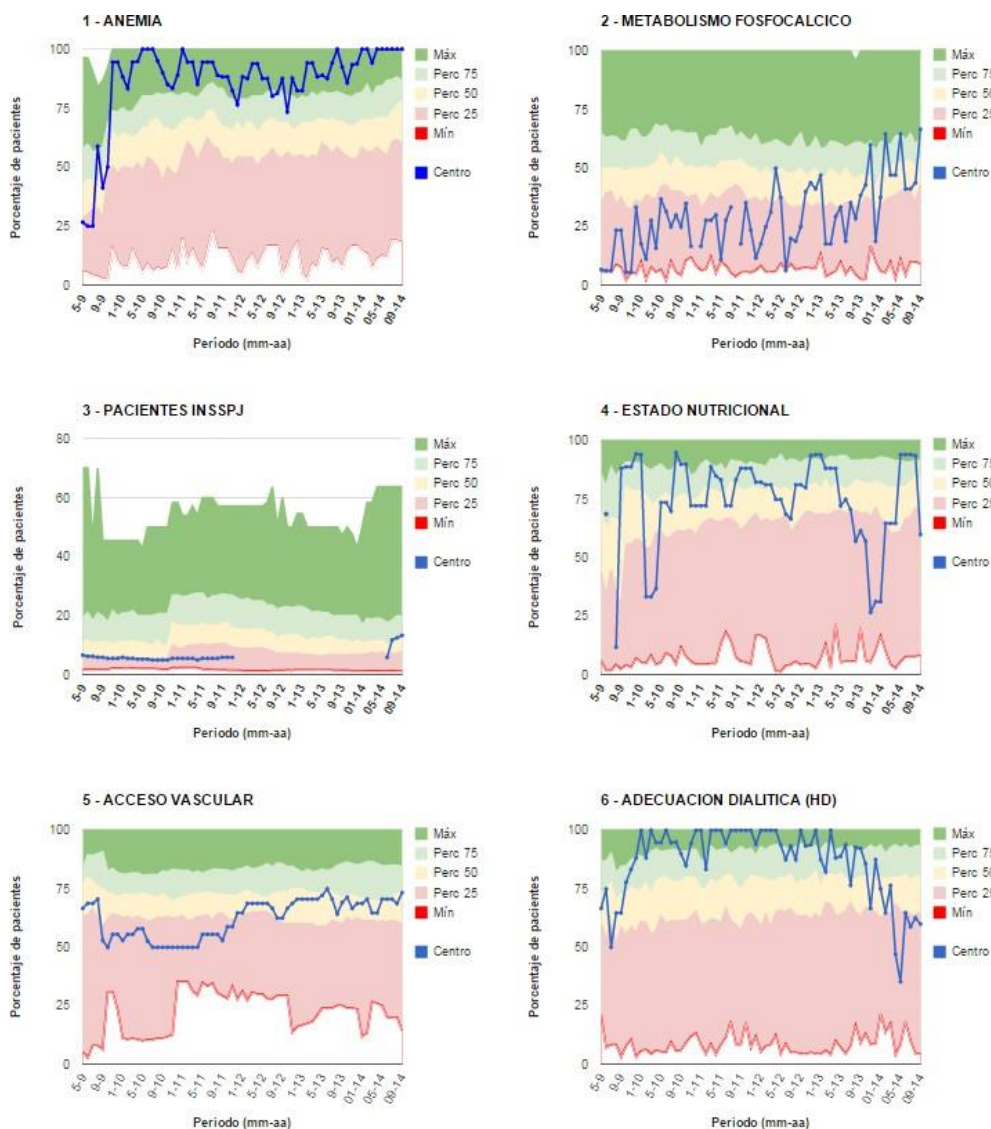

RESUMEN DE CUMPLIMIENTO:

INDICADOR:	% de pacientes:	Cumple:
1 - Anemia:	100.00	Si
2 - Metabolismo fosfocálcico:	66.67	Si
3 - Pacientes INSSPJ:	13.33	No
4 - Estado Nutricional:	60.00	No
5 - Acceso vascular:	73.33	Si
6 - Adecuación dialítica:		
- En hemodiálisis:	60.00	No
- En diálisis peritoneal:	--	--
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO:	40.00%	
Nº de pacientes positivizados:	En construcción	

INDICADORES DE CALIDAD

RESUMEN

Abrir Resumen de cumplimiento: